DT–15

POSTE DE ILUMINAÇÃO CURVO DUPLO COM REFLETOR

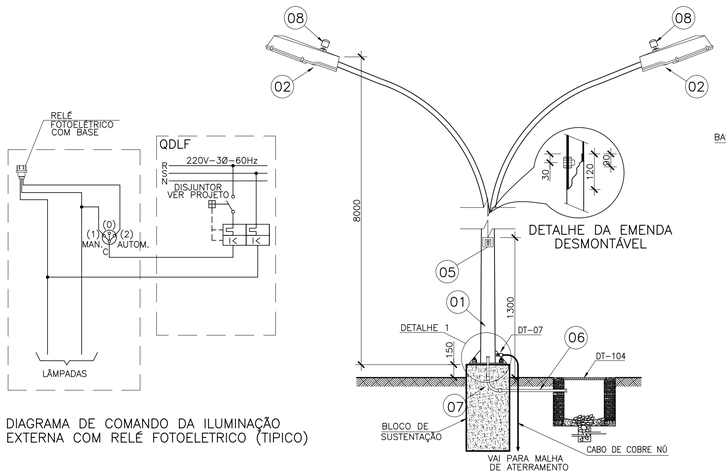

DIAGRAMA DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ FOTOELETRICO (TIPICO)

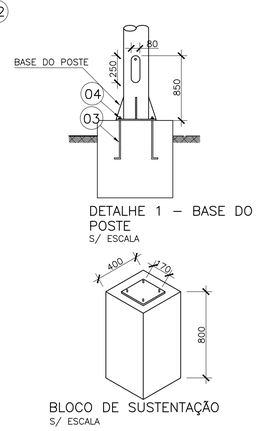

LISTA DE MATERIAL		
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
1	1	POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO CURVO DUPLO, 8m, CLASSE 100, MODELO: 1108/6, CONIPOST
2	2	LUMINÁRIA COM REATOR E LÂMPADA (CONFORME PROJETO)
3	4	CHUMBADOR CH–5 ø7/8"
4	4	PORCA SEXTAVADA E ARRUELA ø7/8"
5	1	CHAVE ROTATIVA DE 3 POSIÇÕES 1 POLO. REF.: STECK
6	1	ELETRODUTO GALVANIZADO ø3/4"
7	1	CURVA LONGA DE 90° + LUVA EM AÇO GALVANIZADO
8	2	RELÉ FOTOELÉTRICO

DT–16

INSTALAÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO

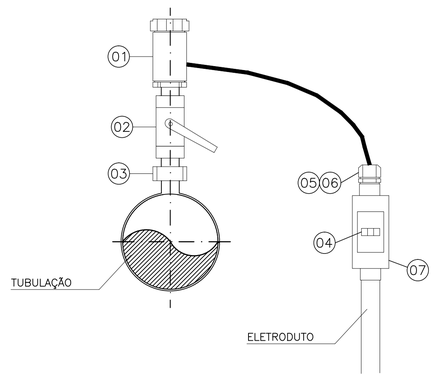

LISTA DE MATERIAL		
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	01	SENSOR DE PRESSÃO
02	01	VÁLVULA DE ESFERA 3.4" BSP
03	01	NIPLE DUPLO 3/4"
04	01	BORNE DE PASSAGEM TIPO "SINDAL"
05	01	PRENSA–CABO Ø 1/2" ROSCA BSP
06	01	BUCHA DE REDUÇÃO Ø 3/4" x 1/2"
07	01	CONDULETE TIPO "C" Ø 3/4"

DT–17

INSTALAÇÃO DO SENSOR DE VAZÃO

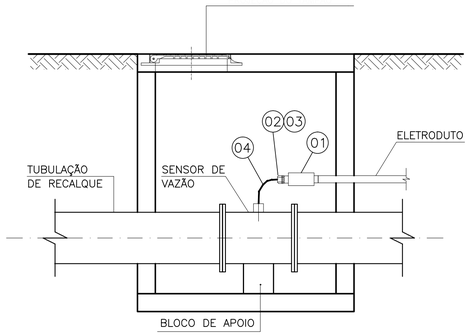

CORTE DA CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO

LISTA DE MATERIAL		
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	01	CONDULETE TIPO "C", DIÂMETRO Ø1"
02	01	PRENSA–CABO Ø 1/2" ROSCA BSP
03	01	BUCHA DE REDUÇÃO Ø 1" x 1/2"
04	01	CABO MULTIPOLAR 1x3 #1,5mm2

DT–20

POSTE DE ILUMINAÇÃO RETO COM REFLETOR

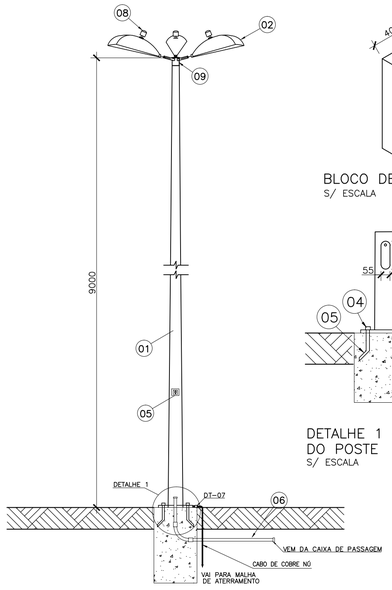



BLOCO DE SUSTENTAÇÃO
S/ ESCALA



DETALHE 1 – BASE DO POSTE
S/ ESCALA



DIAGRAMA DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ FOTOELETRICO (TIPICO)

LISTA DE MATERIAL		
ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
1	1	POSTE CÔNICO CONTÍNUO RETO DE AÇO, 9m, CLASSE 30, MODELO: A–0009/B, CONIPOST
2	3	LUMINÁRIA COM REATOR E LÂMPADA (CONFORME PROJETO)
3	4	CHUMBADOR CH–5 ø3/4"
4	4	PORCA SEXTAVADA E ARRUELA ø3/4"
5	1	CHAVE ROTATIVA DE 3 POSIÇÕES 1 POLO. REF.: STECK
6	1	ELETRODUTO GALVANIZADO ø3/4"
7	1	CURVA LONGA DE 90° + LUVA EM AÇO GALVANIZADO
8	3	RELÉ FOTOELÉTRICO (CONFORME PROJETO)
9	1	SUPORTE PARA 3 LUMINÁRIAS, MODELO SC3LP/G–76, CONIPOST

DT–18

ATERRAMENTO DO GRADIL

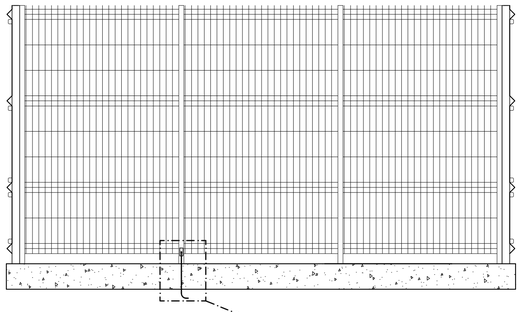



DT–19

CAIXA DE PASSAGEM 800x800x800mm

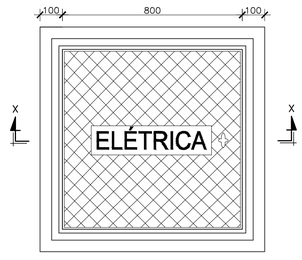

PLANTA BAIXA

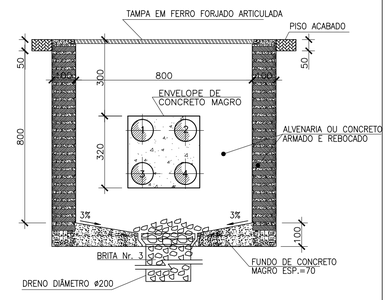

CORTE – XX

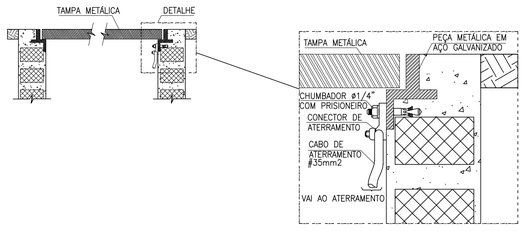

REVISÃO	Nº	DATA	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	OBSERVAÇÕES

SANEAR

APROVADO __/__/__

Executado Por:

ARCADIS logos

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROJETADO:	
ANTÔNIO CARLOS CARNEIRO DE CAMARGO	ANDRE MIRANDA DAHER	
CREA Nº 0600643261 REGIÃO: SP	CREA Nº 16142/D REGIÃO: ES	
ART. Nº 0820150061332 DATA 10/04/2015	DES.: ANDRE	DATA: 28/08/2015

SANEAR
Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES
SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA SISTEMA DE AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DE COLATINA LADO SUL E LADO NORTE

PROJETO ELÉTRICO
DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Nº	
REV.: 02	FL.: 3/4
Nº CONTRATADA	00309.DS.001.E.0050
ESCALA:	SEM ESCALA