




PLANTA BAIXA
ESC.: 1/75

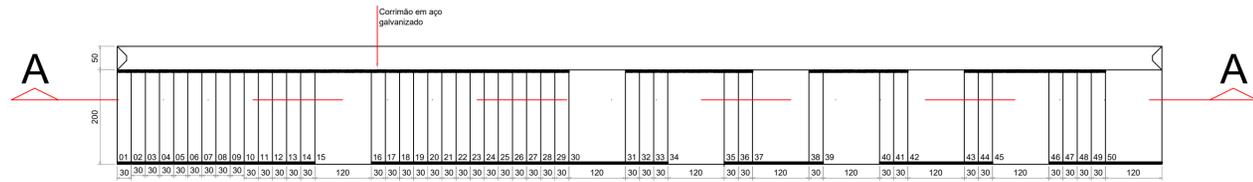

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/75

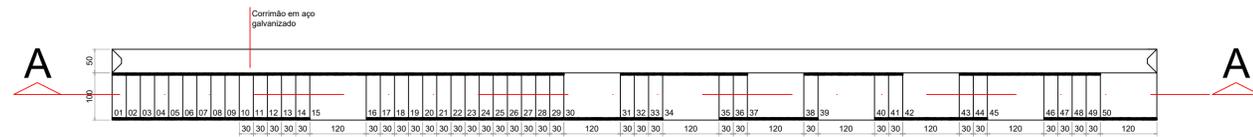


PLANTA BAIXA
ESC.: 1/75

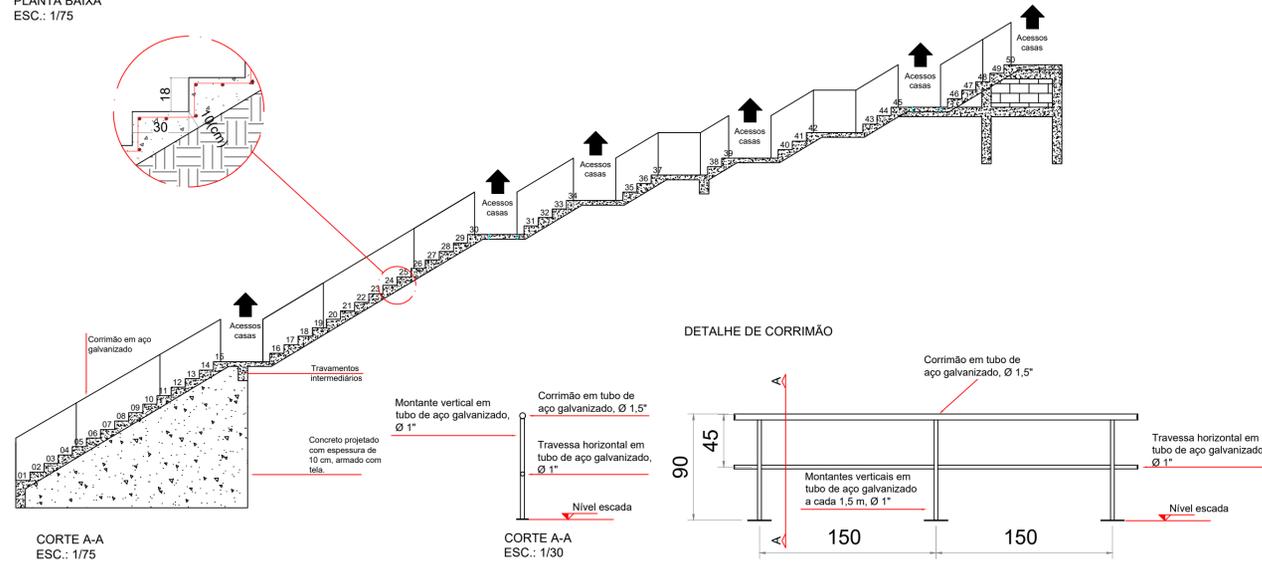

CORTE A-A
ESC.: 1/75





CORTE A-A
ESC.: 1/30

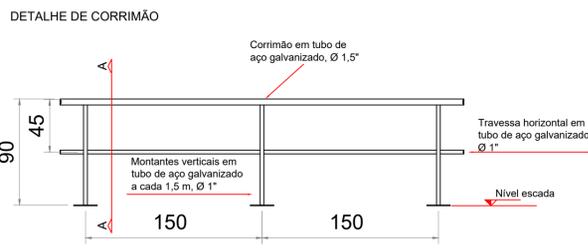


DETALHE CORRIMÃO
ESC.: 1/30


DETALHAMENTO ELEMENTOS ESTRUTURAIS

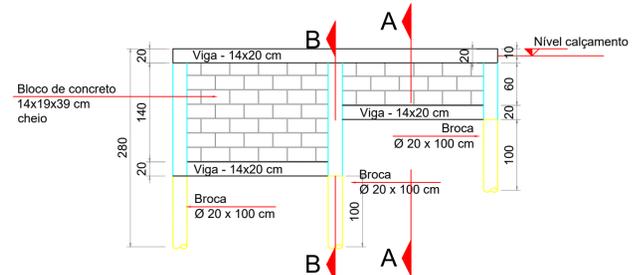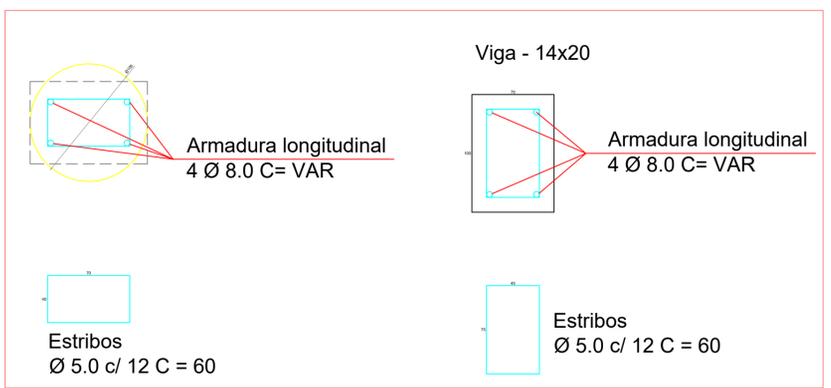


MURO
ESC.: 1/50

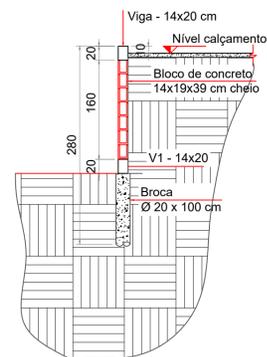


CORTE A-A
ESC.: 1/50

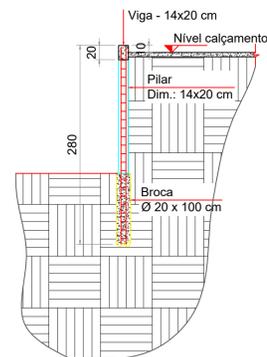

CORTE B-B
ESC.: 1/50

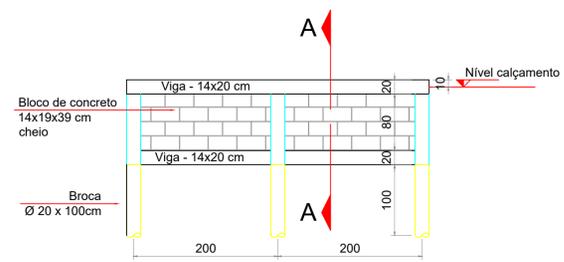

MURO
ESC.: 1/50

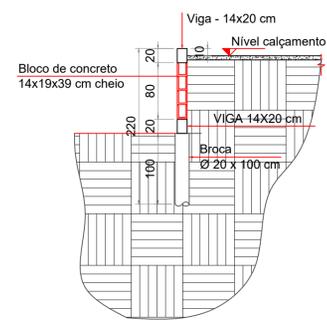

CORTE A-A
ESC.: 1/50

- NOTAS:**
- Medidas em centímetros;
 - Conferir medidas no local;
 - O corrimão deve ser interrompido nos acessos às casas;
 - A ferragem entre as brocas e os pilares deverá ser contínua até a viga de travamento superior;
- RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO:**
- Concreto $F_{ck} = 25 \text{ MPa}$:
 - Obedecer traço fornecido.
 - Evitar excesso de água na mistura: fator a/c < 0,50
 - Proceder adensamento por vibração no ato da concretagem.
 - Cura do concreto por aspersão de água durante pelo menos sete dias após a concretagem.
 - Cobrimento das armaduras:
 - mínimo = 2,5 cm.
 - utilizar espaçadores plásticos nas armaduras.
 - Desforma de pilares: aguardar, no mínimo, 48h após concretagem.
 - Altura de lançamento deve ser, no máximo, igual a 2 m, para evitar segregação.
 - A cada etapa de concretagem solicitar acompanhamento do engenheiro responsável pela execução para que se proceda a conferência das formas e armaduras.

	PROJETO ARQUITETÔNICO/EXECUTIVO		Data: DEZ/ 2021
	ESCADARIAS		Escala: Indicadas
Endereço: Colatina/ ES			Áreas: Indicadas
Conteúdo: Planta baixa, cortes e detalhes construtivos			Desenho: Diego Sarter
Responsável Técnico: Diego William Buss Sarter- Eng. Civil - CREA ES- 0047120/D			Prancha: 1/1
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA			