



PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
Esc.: 1/50

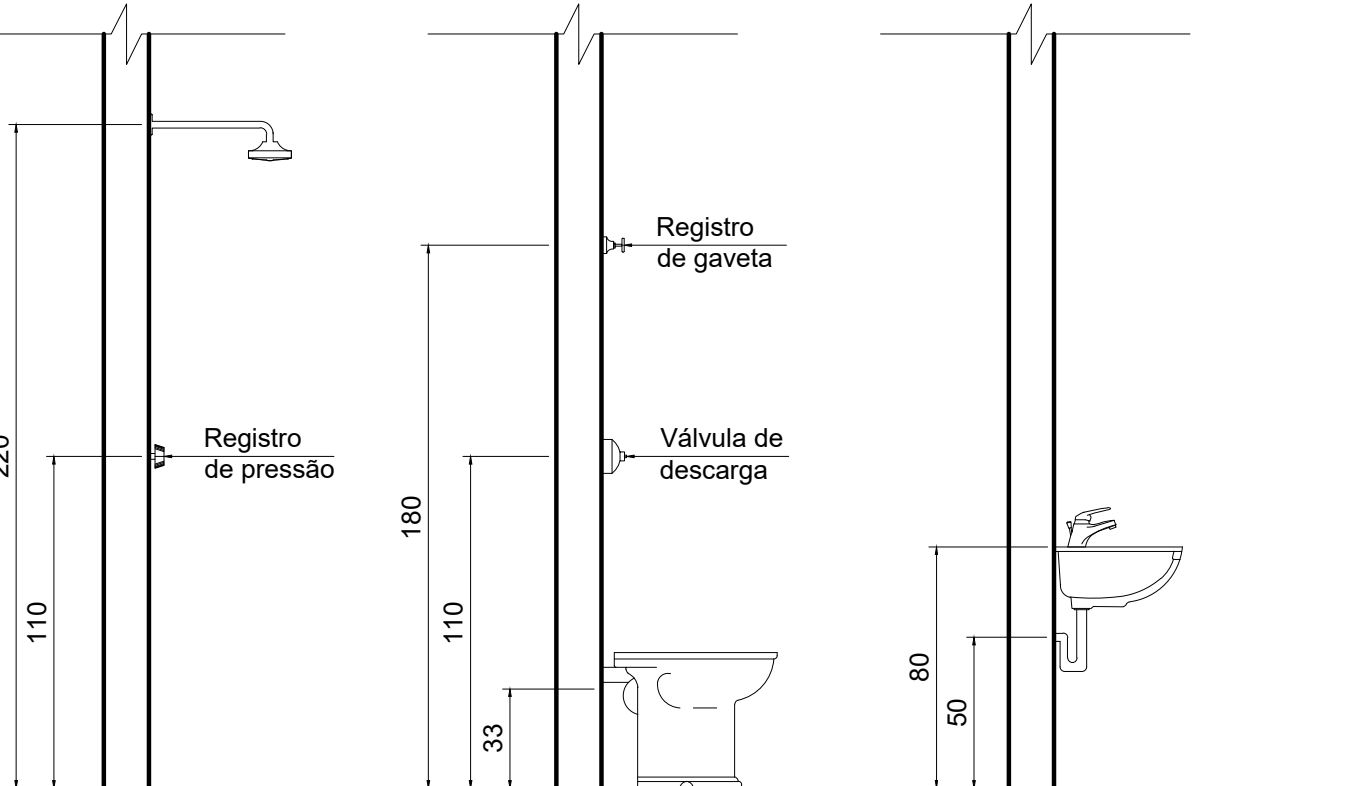

ALTURA PONTOS ACESSÓRIOS
Esc.: 1/25





PLANTA BAIXA ESGOTO - VESTIÁRIO
Esc.: 1/50


ESGOTO				
Item	Descrição	Diâmetro (mm)	Qtd.	Und.
1	Caixa sifonada completa com grelha	150	7	pç
2	Joelho 90°	40	9	pç
3	Joelho 90°	50	4	pç
4	Joelho 45°	50	1	pç
5	Joelho 90°	100	2	pç
6	Joelho 45°	100	1	pç
7	Junção simples	100x100	1	pç
8	Junção redução	100x50	6	pç
9	Luva simples	50	2	pç
10	Luva simples	100	18	pç
11	Redução Excêntrica	100x50	1	pç
12	Tê	100	1	pç
13	Tê redução	100x50	2	pç
14	Tubo (6m)	40	3,8	m
15	Tubo (6m)	50	18,75	m
16	Tubo (6m)	100	24	m

ÁGUA FRIA				
Item	Descrição	Diâmetro (mm)	Qtd.	Und.
1	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro	25x3/4"	5	pç
2	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro	50x1 1/2"	6	pç
3	Cunha 90°	50	3	pç
4	Joelho 90°	25	9	pç
5	Joelho 90°	50	7	pç
6	Joelho 90° c/ bucha de latão	25x3/4"	8	pç
7	Luva com bucha de latão	25x3/4"	5	pç
8	Luva de redução	50x25	4	pç
9	Registro de esfera	25	1	pç
10	Registro de esfera	50	3	pç
11	Registro de gaveta	1 1/2"	3	pç
12	Registro de pressão	3/4"	5	pç
13	Tê	25	4	pç
14	Tê	50	4	pç
15	Válvula de descarga	1 1/2"	3	pç
16	Torneira bóia	1/2"	1	pç
17	Tubo	25	42,05	m
18	Tubo	50	14,85	m

LEGENDA:
AF - ÁGUA FRIA
AL - ALIMENTAÇÃO
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
LV - LAVATÓRIO
VS - VASO SANITÁRIO
VD - VÁLVULA DE DESCARGA
CH - CHUVEIRO




DETALHE INSTALAÇÕES CAIXA D' ÁGUA
Esc.: 1/25



ISOMÉTRICO - ÁGUA FRIA
Esc.: 1/50

ISOMÉTRICO ALIMENTAÇÃO -
ÁGUA FRIA
Esc.: 1/50

- NOTAS:
- Medidas em centímetros.
 - As instalações sanitárias deverão ser executadas com tubos e conexões de PVC soldável para esgoto (branco) série normal linha predial de boa qualidade.

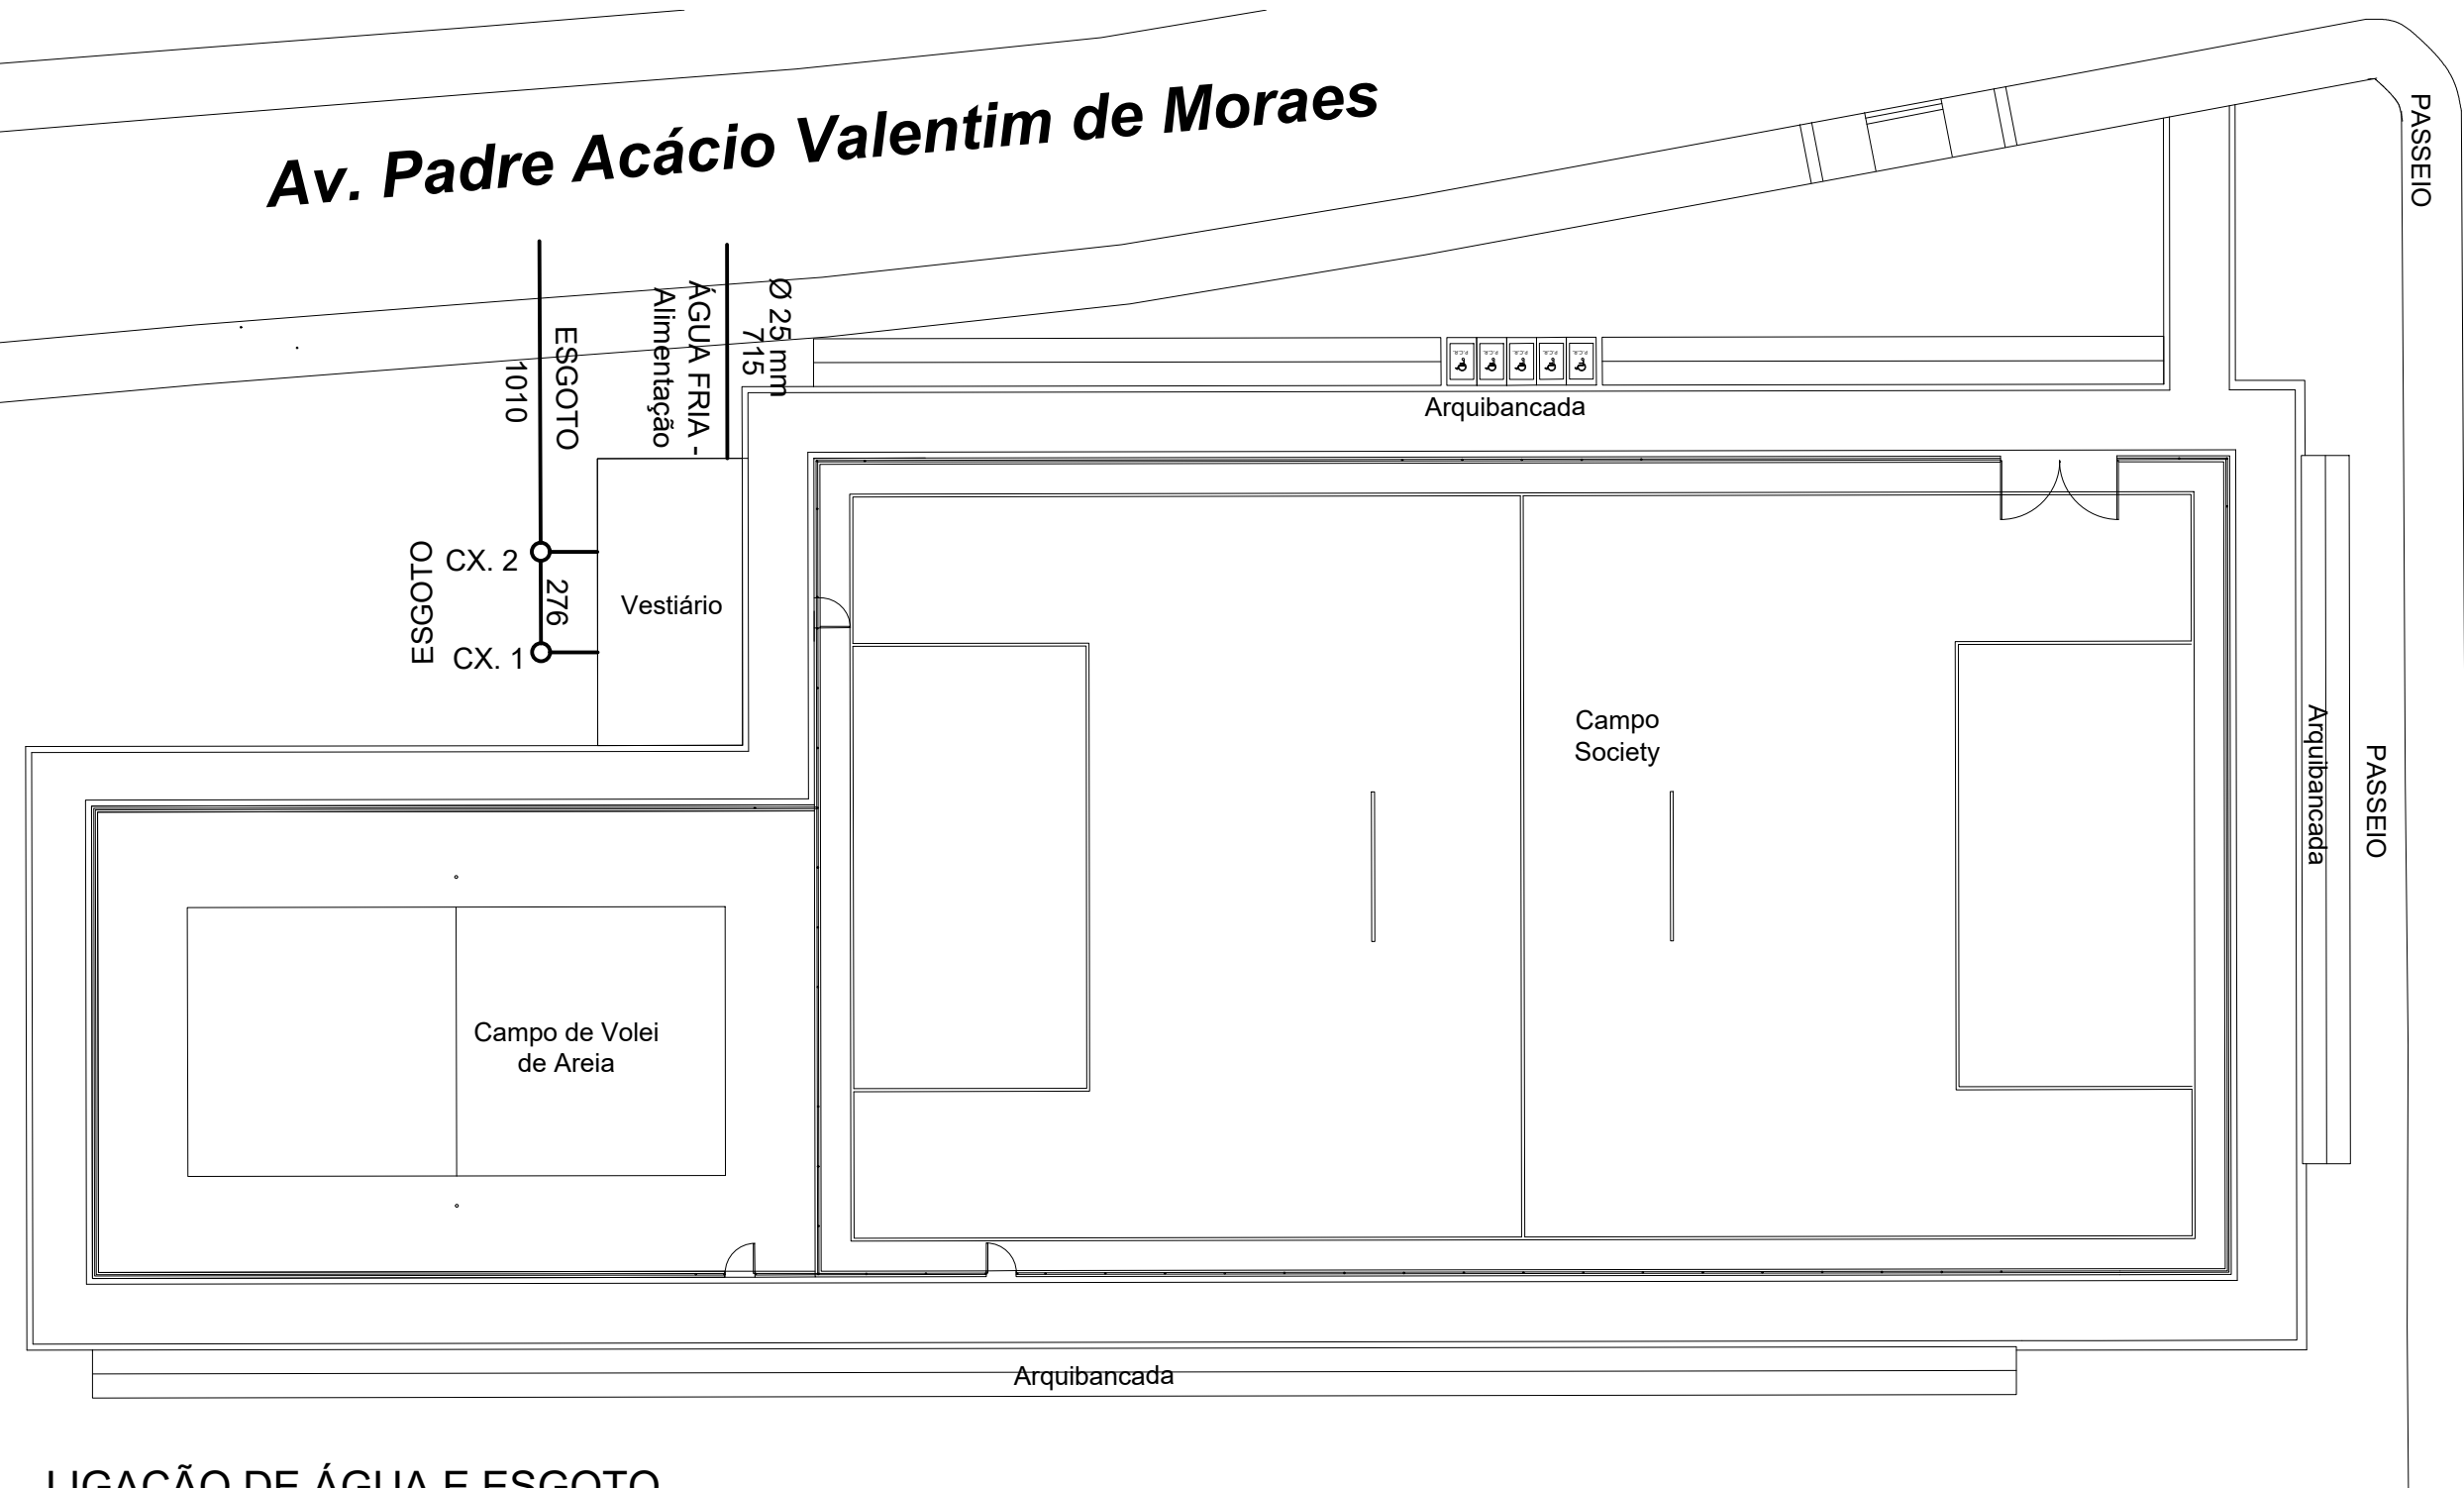

LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
VESTIÁRIO À REDE PÚBLICA
Esc.: 1/250

	PROJETO HIDROSSANITÁRIO CAMPO DE FUTEBOL AYRTON SENNA	Data: OUT/ 2021
	Endereço: Av. Padre Acácio Valentim de Moraes, s/n, Ayrton Senna - Colatina/ ES	Escala: Indicadas
	Conteúdo: Projeto Hidrossanitário - Esgoto e Água fria	Áreas: Indicadas
	Responsável Técnico: Tatiane Caux - Engenheira Civil - CREA MG 120076/D Visto CREA ES 20200518	Desenho: Júlia G. Tonetto
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		Prancha: 1/1