



PLANTA BAIXA ESGOTO - VESTIÁRIO  
Esc.: 1/25




ALTURA PONTOS ACESSÓRIOS  
Esc.: 1/25

ESGOTO				
Item	Descrição	Diâmetro (mm)	Qty.	Und.
1	Caixa sifonada completa com grelha	150	7	pç
2	Joelho 90°	40	9	pç
3	Joelho 90°	50	4	pç
4	Joelho 45°	50	1	pç
5	Joelho 90°	100	2	pç
6	Joelho 45°	100	1	pç
7	Junção simples	100x100	1	pç
8	Junção redução	100x50	6	pç
9	Luva simples	50	2	pç
10	Luva simples	100	14	pç
11	Redução Excêntrica	100x50	1	pç
12	Tê	100	1	pç
13	Tê redução	100x50	2	pç
14	Tubo (6m)	40	3,8	m
15	Tubo (6m)	50	18,75	m
16	Tubo (6m)	100	10,8	m

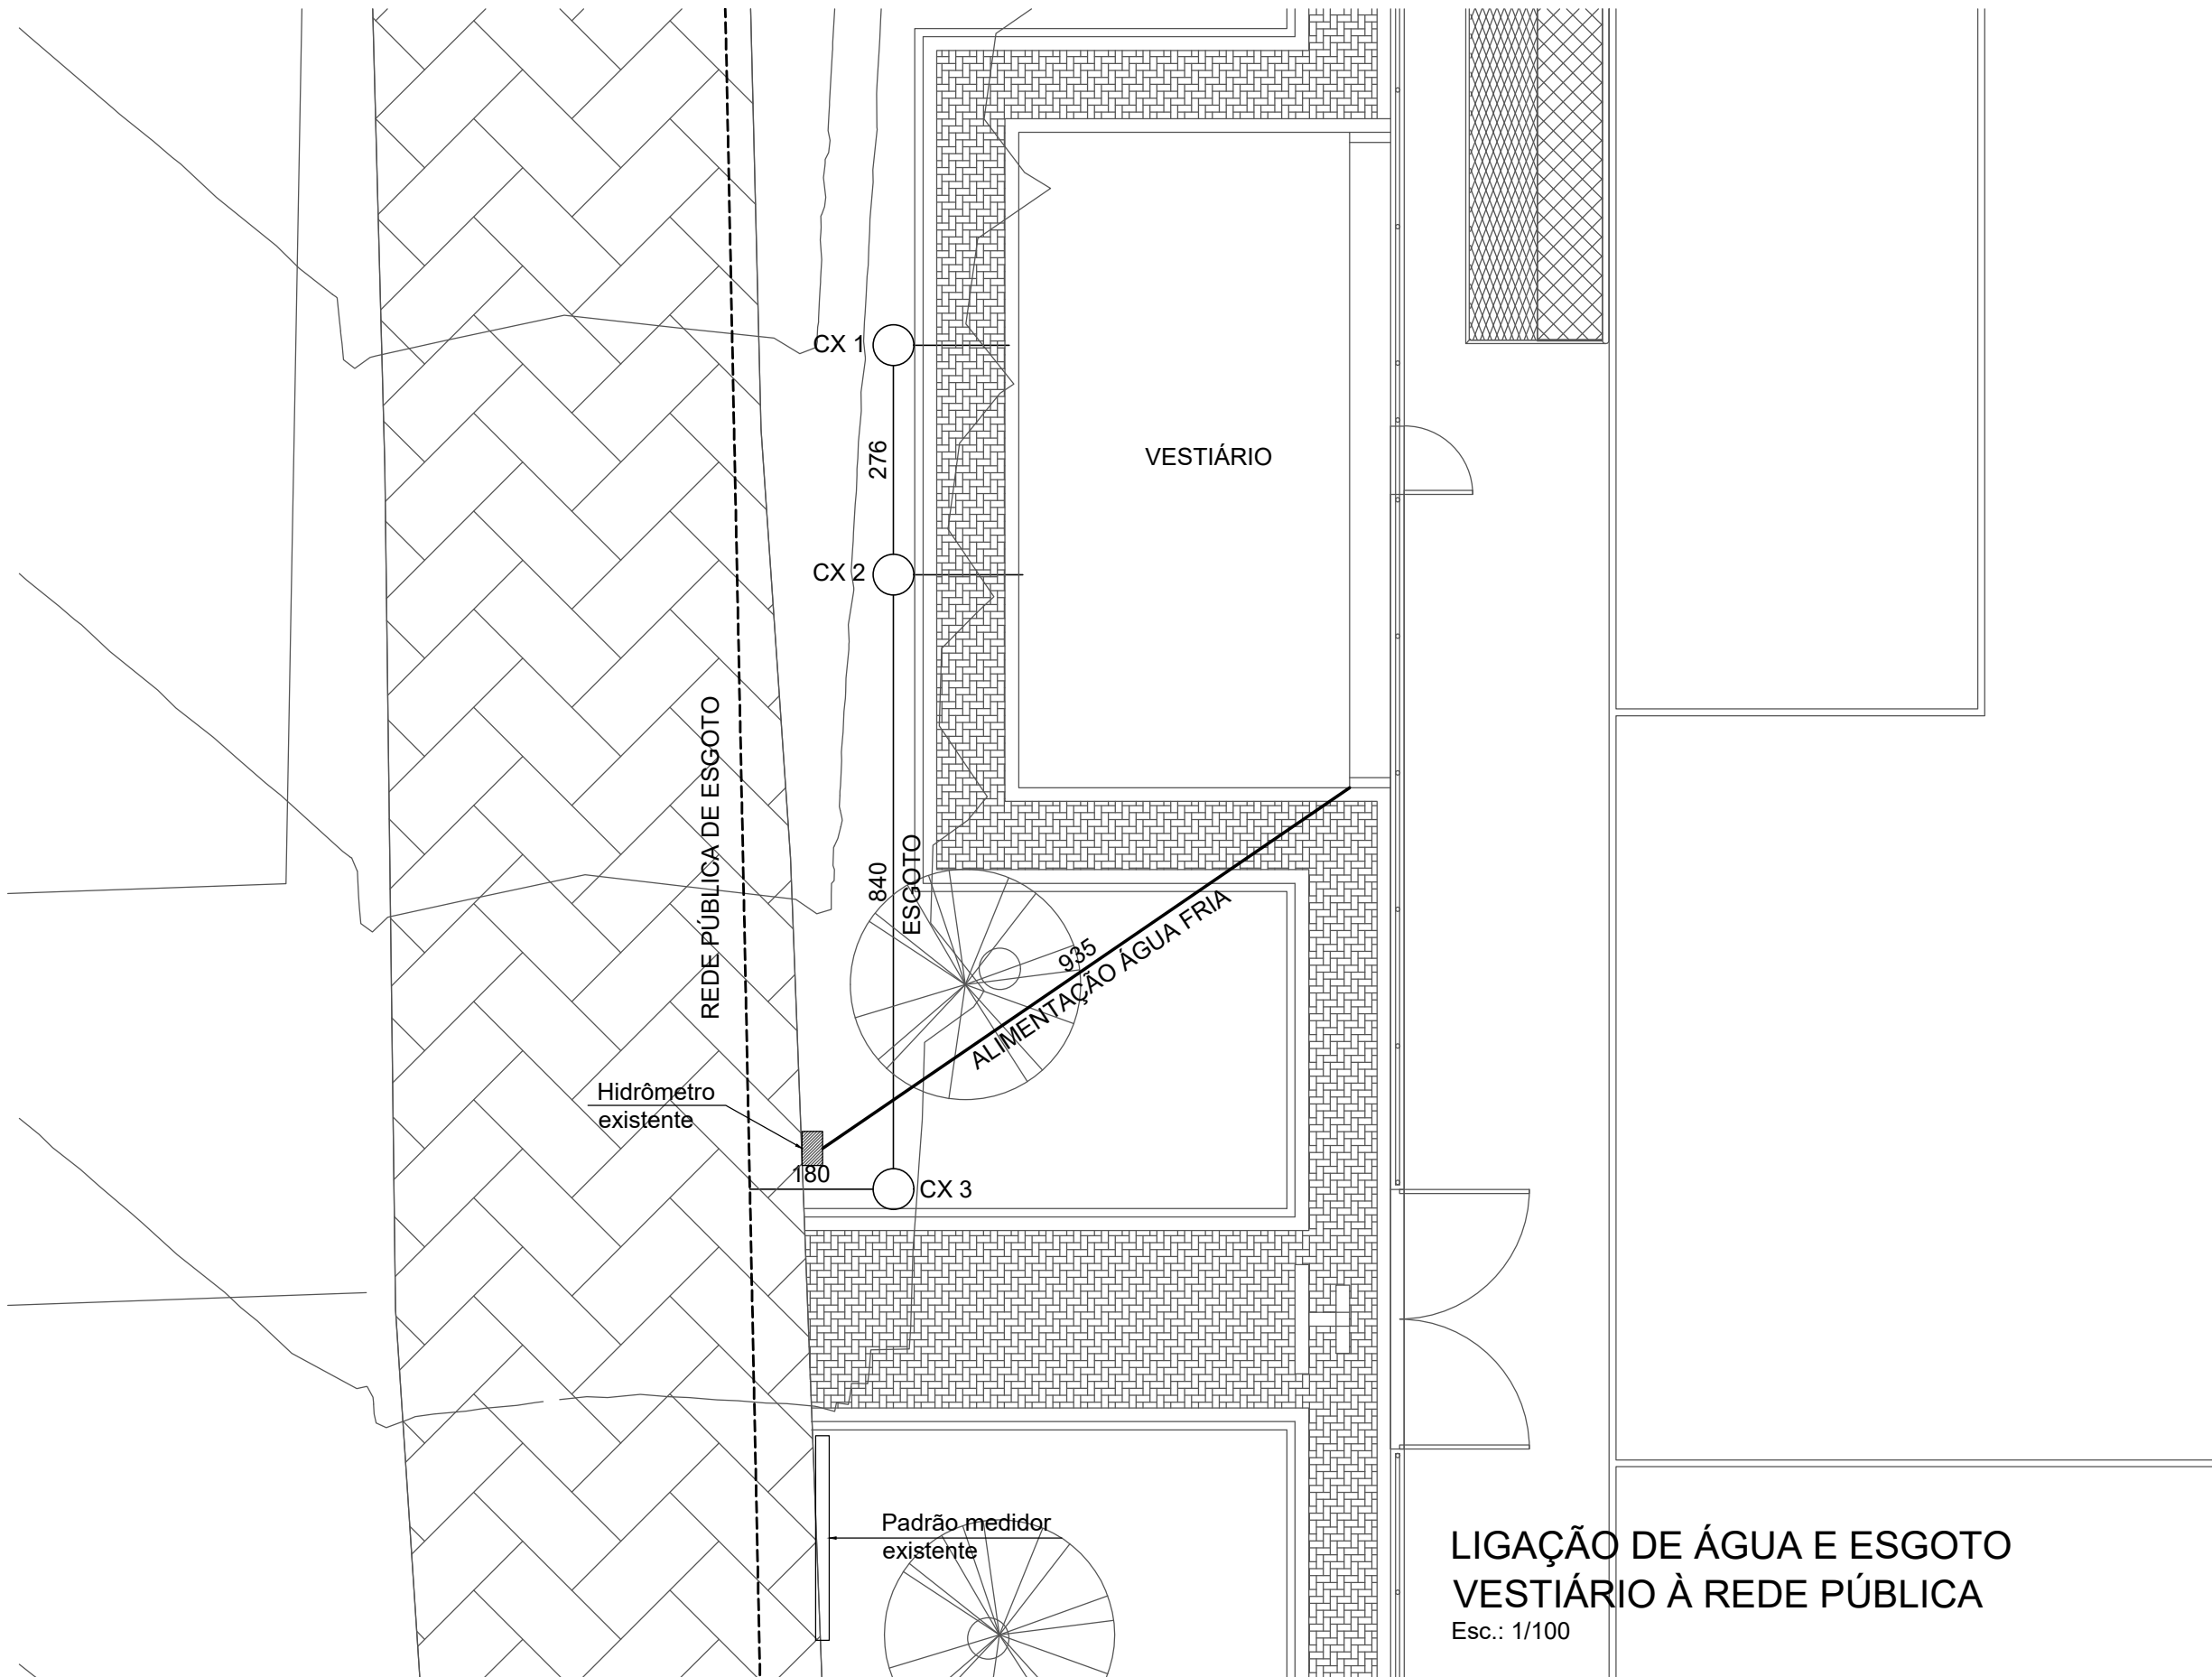

LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO  
VESTIÁRIO À REDE PÚBLICA  
Esc.: 1/100

- NOTAS:
- Medidas em centímetros.
  - As instalações sanitárias deverão ser executadas com tubos e conexões de PVC soldável para esgoto (branco) série normal linha predial de boa qualidade.

	<b>PROJETO HIDROSSANITÁRIO</b> CAMPO DE FUTEBOL BELA VISTA	Data: MAIO/ 2020
	Endereço: Rua Humberto Gobbi, s/n, Bela Vista - Colatina/ ES - CEP: 29.700-000	Escala: Indicadas
	Conteúdo: ESGOTO VESTIÁRIO - Planta baixa	Áreas: Indicadas
	Responsável Técnico: Priscila David da Silva - Engenheira Civil - CREA ES-040521/D	Desenho: Priscila David
	Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	Prancha: <b>2/2</b>