




LEGENDA:
AF - ÁGUA FRIA
AL - ALIMENTAÇÃO
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
LV - LAVATÓRIO
VS - VASO SANITÁRIO
VD - VÁLVULA DE DESCARGA
CH - CHUVEIRO





ISOMÉTRICO - ÁGUA FRIA
Esc.: 1/25



ISOMÉTRICO ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA
Esc.: 1/25

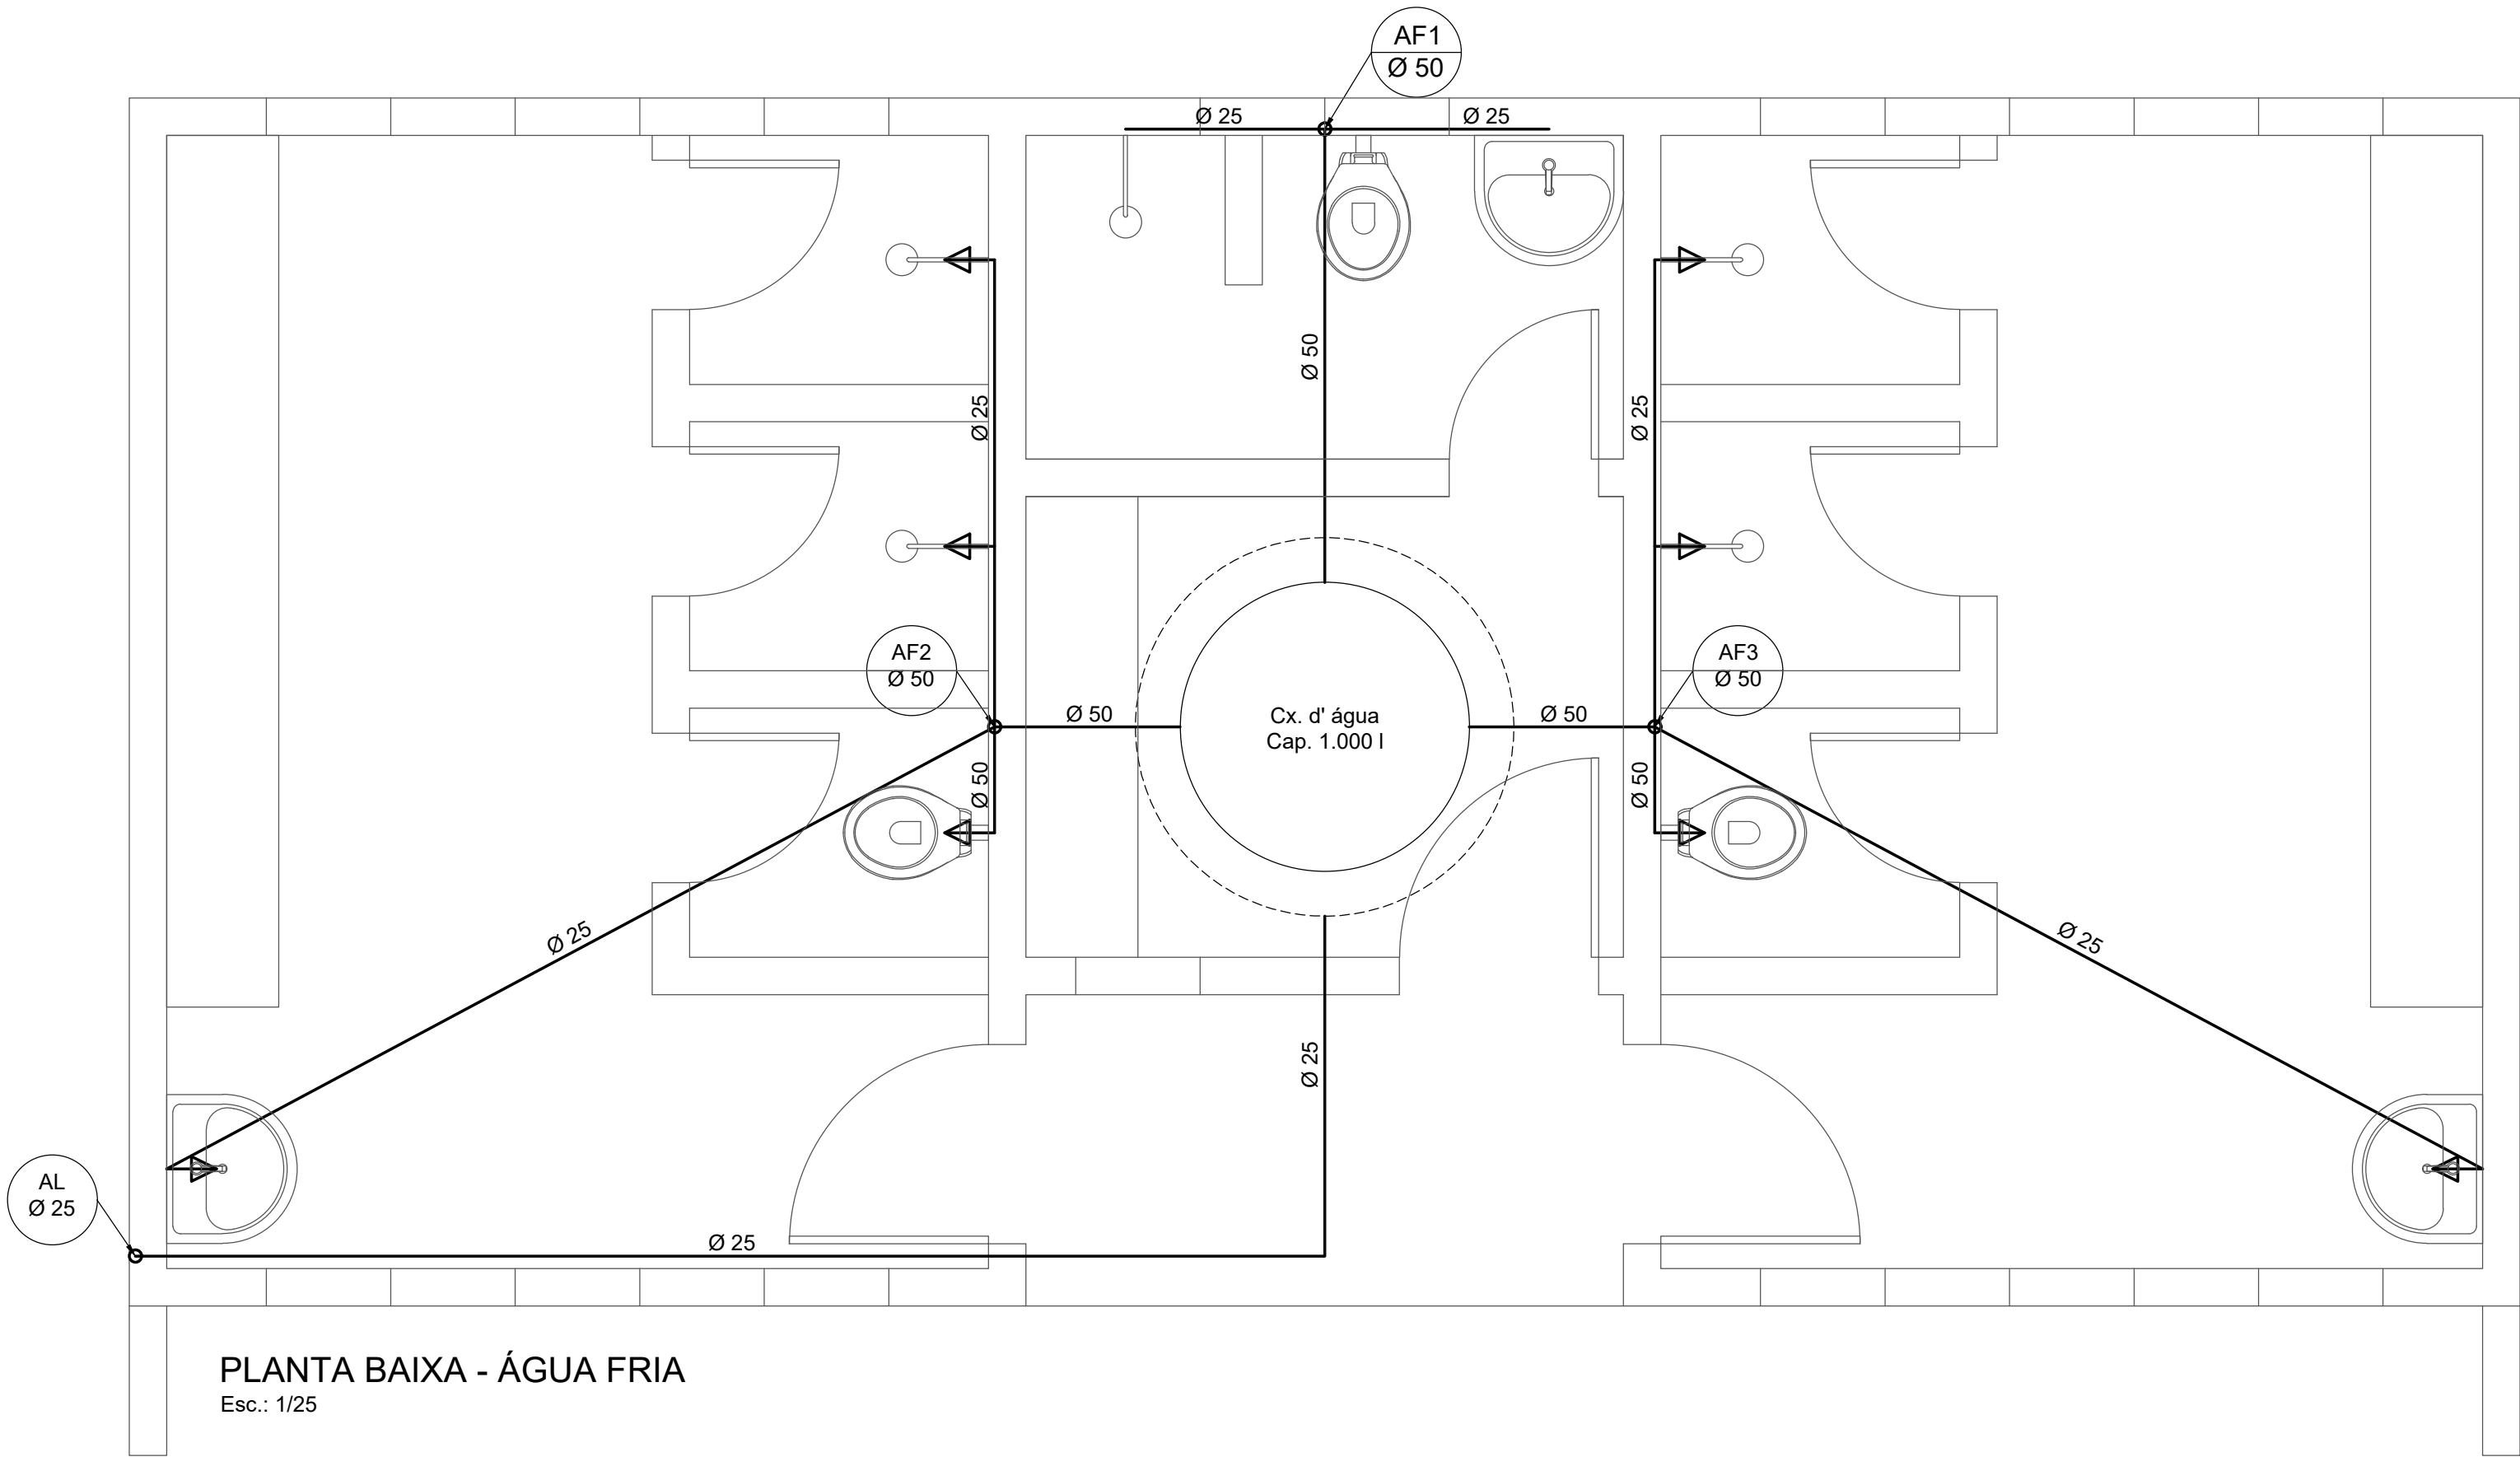


PLANTA BAIXA - ÁGUA FRIA
Esc.: 1/25



DETALHE INSTALAÇÕES CAIXA D' ÁGUA
Esc.: 1/25

ÁGUA FRIA				
Item	Descrição	Diâmetro (mm)	Qty.	Und.
1	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro	25x3/4"	5	pç
2	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro	50x1 1/2"	6	pç
3	Curva 90°	50	3	pç
4	Joelho 90°	25	9	pç
5	Joelho 90°	50	7	pç
6	Joelho 90° c/ bucha de latão	25x3/4"	8	pç
7	Luva com bucha de latão	25x3/4"	5	pç
8	Luva de redução	50x25	4	pç
9	Registro de esfera	25	1	pç
10	Registro de esfera	50	3	pç
11	Registro de gaveta	1 1/2"	3	pç
12	Registro de pressão	3/4"	5	pç
13	Tê	25	4	pç
14	Tê	50	4	pç
15	Válvula de descarga	1.1/2"	3	pç
16	Torneira boia	1/2"	1	pç
17	Tubo	25	36	m
18	Tubo	50	14,75	m

- NOTAS:
- Medidas em centímetros;
 - As instalações hidráulicas deverão ser executadas com tubos e conexões de PVC soldável para água fria (marrom) linha predial de boa qualidade.
 - O padrão medidor deverá estar de acordo com normas e especificações do SANEAR.
 - Alterar ponto do padrão medidor existente para ser implantado um novo na lateral do vestiário.

	PROJETO HIDROSSANITÁRIO CAMPO DE FUTEBOL BELA VISTA	Data: MAIO/ 2020
	Endereço: Rua Humberto Gobbi, s/n, Bela Vista - Colatina/ ES - CEP: 29.700-000	Escala: Indicadas
Conteúdo: ÁGUA FRIA VESTIÁRIO - Planta baixa e Isométrico		Áreas: Indicadas
Responsável Técnico: Priscila David da Silva - Engenheira Civil - CREA ES-040521/D		Desenho: Priscila David
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		Prancha: 1/2